




سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان زنجان

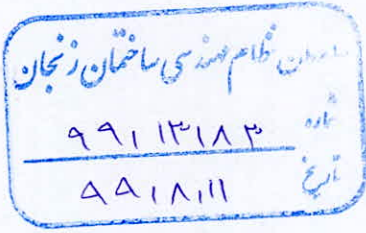

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - جلسه شماره هفدهم »

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶	ساعت شروع جلسه: ۱۷,۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	سیدزهیر ترابی
مدعوین	-			

موارد مطروحه :

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک ۹۹/۰۸/۰۶ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷,۰۰ عصر تشکیل گردید و به شرح ذیل دستورات جلسه طرح گردید:

الف) نامه شماره ۹۹/۱۱۹۲۰ مورخه ۹۹/۷/۱۹ درخواست آقای احمد مستندی در مورد استفاده از پکیج نوع آ در تراس و هدایت دودکش آن به فضای بیرون بدون احداث دودکش قائم بررسی گردید و نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

مطابق مدارک پیوست نامه فوق ، پروانه ساخت برای پکیج با مشعل اتمسفریک صادر شده است در نتیجه این پکیج ها نیاز به دودکش قائم دارند چنانچه پکیج نصب شده فن دار باشد با دارا بودن شرایط ذیل نصب آن در تراس بلا مانع است:

۱- داشتن تاییدیه دستگاه مورد نظر از اداره استاندارد یا موسسه تحقیقات مسکن

۲- نصب دستگاه توسط نصاب مجاز که مورد تایید سازنده دستگاه باشد.

۳- دستگاه در محل نصب شود و مشخصات فنی آن در نقشه قید گردد.

۴- محل نصب دستگاه (تراس) نباید مسدود شود و بایستی با هوای آزاد در ارتباط باشد.

۵- تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی انجام گیرد.

۶- پرکردن فرم تعهد رعایت موارد ایمنی و نگه داری دستگاه ، مطابق دستورالعملی که در واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی برای پکیج های فن دار موجود است.

ب) نامه ریاست سازمان به شماره ۹۹/۱۲۲۷۳ مورخ ۹۹/۷/۲۴ در خصوص اعلام موارد مهم به شرکت گاز جهت استفاده در تیزر تلویزیونی برای آگاهی شهروندان مطرح گردید و به شرح ذیل پیشنهادات ارائه میگردند:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

۹۹/۰۸/۰۶ صفحه ۲

۱- به علت ساخت و ساز چنانچه دودکش های ساختمان مجاور به ساختمان بلند مرتبه قرار گیرد مکش آنها دچار اختلال می گردد و لازم است این مشکل رفع گردد.

۲- بازدید دودکش های لوازم گازسوز به صورت ادواری (هر شش ماه یکبار)

۳- نصب و تعمیر لوازم گازسوز توسط عاملان مجاز انجام گیرد.

۴- در صورت نیاز به تغییر در لوله کشی حتماً این کار با اطلاع سازمان نظام مهندسی و شرکت گاز ناحیه انجام گیرد.

۵- از لوازم گازسوز ترموکوپل دار استفاده گردد.

۶- عدم مسدود کردن دریچه های تامین هوا

۷- کنترل وسایل آشکارسازهای نشت گاز به صورت دوره ای انجام گیرد.

۸- شیر های گاز بایستی همواره در دسترس باشند.

۹- مبحث ۲۲ مقررات ملی تاکید بر بازدید ادواری سیستم گازرسانی دارد این مطلب توضیح داده شود.

ج) بخش هایی از شیوه نامه وحدت رویه گازرسانی بازنگری و اصلاح گردید.

امضاء دبیر